



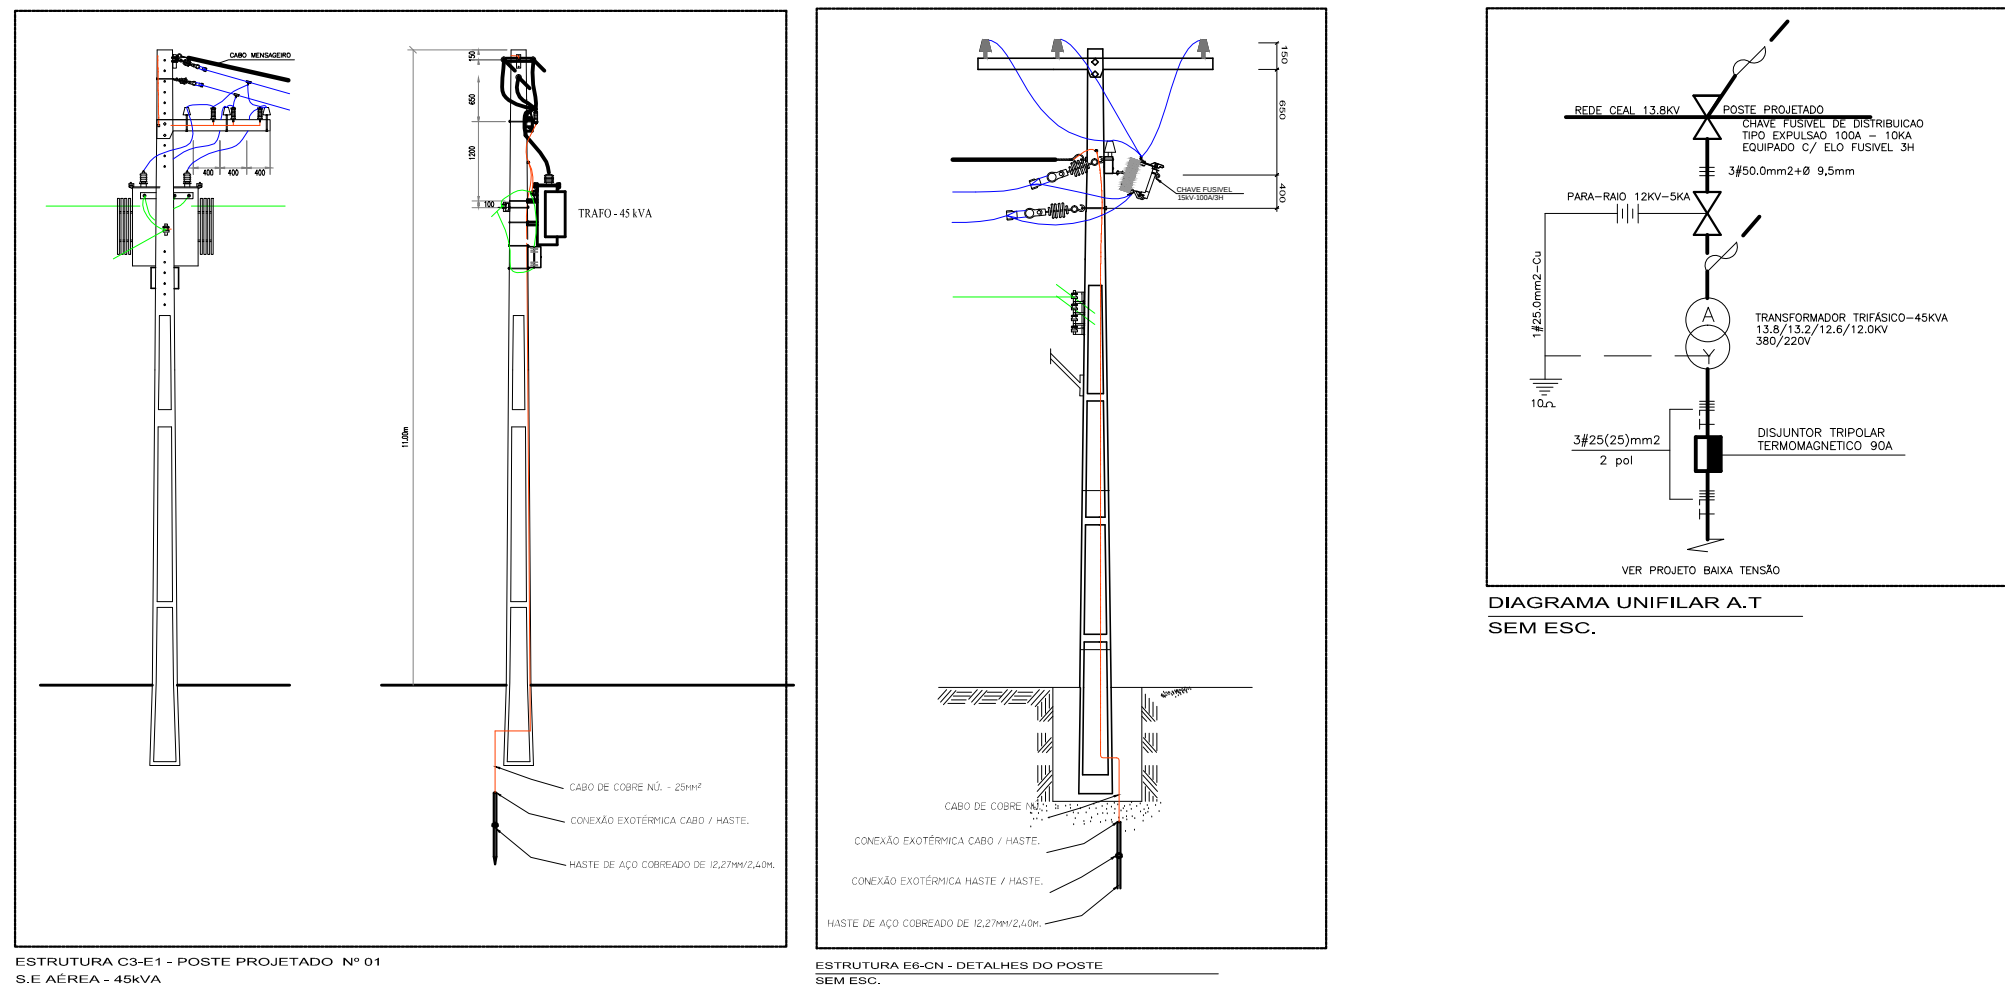


Quadro de Cargas													
Ord.	Descrição	Quantidade	Unidade	Vol. (V)	Corr. (A)	Vol. (V)	Corr. (A)	Vol. (V)	Corr. (A)	Vol. (V)	Corr. (A)	Vol. (V)	Corr. (A)
1	ILUMINAÇÃO INTERNA 1	2	12	2	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
2	ILUMINAÇÃO INTERNA 2	4	1	10	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
3	ILUMINAÇÃO EXTERNA 1	4	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	TOMADA ASS. 1º OFÍCIO E GAR. 3º OFÍCIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	TOMADA GAR. 1º OFÍCIO E RECEPÇÃO	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	TOMADA JURÍDICO E XEROX	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	TOMADA TI	6	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	TOMADA REUNÃO, GAR. 2º OFÍCIO	7	14	3	18	4	8	8	16	4	8	8	16
9	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	ARCONDICIONADO ASS. 1º OFÍCIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	ARCONDICIONADO GAR. 2º OFÍCIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	ARCONDICIONADO JURÍDICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	ARCONDICIONADO TI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	ARCONDICIONADO ADM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	ARCONDICIONADO SALA DE REUNÃO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	ARCONDICIONADO GAR. 2º OFÍCIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	ARCONDICIONADO GAR. 2º OFÍCIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	MOTOR PORTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Potência Demandada: 100K (9124.0 W) (C0487.4 VA)													
Corrente na Fase: 447.53A - 447.53A - 447.53A													

Quadro de Cargas													
Ord.	Descrição	Quantidade	Unidade	Vol. (V)	Corr. (A)	Vol. (V)	Corr. (A)	Vol. (V)	Corr. (A)	Vol. (V)	Corr. (A)	Vol. (V)	Corr. (A)
1	ILUMINAÇÃO INTERNA 1	2	12	2	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
2	ILUMINAÇÃO INTERNA 2	4	1	10	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
3	ILUMINAÇÃO EXTERNA 1	4	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	TOMADA ASS. 1º OFÍCIO E GAR. 3º OFÍCIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	TOMADA GAR. 1º OFÍCIO E RECEPÇÃO	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	TOMADA JURÍDICO E XEROX	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	TOMADA TI	6	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	TOMADA REUNÃO, GAR. 2º OFÍCIO	7	14	3	18	4	8	8	16	4	8	8	16
9	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	ARCONDICIONADO ASS. 1º OFÍCIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	ARCONDICIONADO GAR. 2º OFÍCIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	ARCONDICIONADO JURÍDICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	ARCONDICIONADO TI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	ARCONDICIONADO ADM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	ARCONDICIONADO SALA DE REUNÃO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	ARCONDICIONADO GAR. 2º OFÍCIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	ARCONDICIONADO GAR. 2º OFÍCIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	MOTOR PORTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Potência Demandada: 100K (9124.0 W) (C0487.4 VA)													
Corrente na Fase: 447.53A - 447.53A - 447.53A													

Quadro de Cargas													
Ord.	Descrição	Quantidade	Unidade	Vol. (V)	Corr. (A)	Vol. (V)	Corr. (A)	Vol. (V)	Corr. (A)	Vol. (V)	Corr. (A)	Vol. (V)	Corr. (A)
1	ILUMINAÇÃO INTERNA 1	2	12	2	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
2	ILUMINAÇÃO INTERNA 2	4	1	10	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
3	ILUMINAÇÃO EXTERNA 1	4	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	TOMADA ASS. 1º OFÍCIO E GAR. 3º OFÍCIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	TOMADA GAR. 1º OFÍCIO E RECEPÇÃO	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	TOMADA JURÍDICO E XEROX	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	TOMADA TI	6	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	TOMADA REUNÃO, GAR. 2º OFÍCIO	7	14	3	18	4	8	8	16	4	8	8	16
9	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	ARCONDICIONADO ASS. 1º OFÍCIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	ARCONDICIONADO GAR. 2º OFÍCIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	ARCONDICIONADO JURÍDICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	ARCONDICIONADO TI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	ARCONDICIONADO ADM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	ARCONDICIONADO SALA DE REUNÃO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	ARCONDICIONADO GAR. 2º OFÍCIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	ARCONDICIONADO GAR. 2º OFÍCIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	MOTOR PORTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Potência Demandada: 70K (30198.0 W) (3486.3 VA)													
Corrente na Fase: 447.53A - 447.53A - 447.53A													

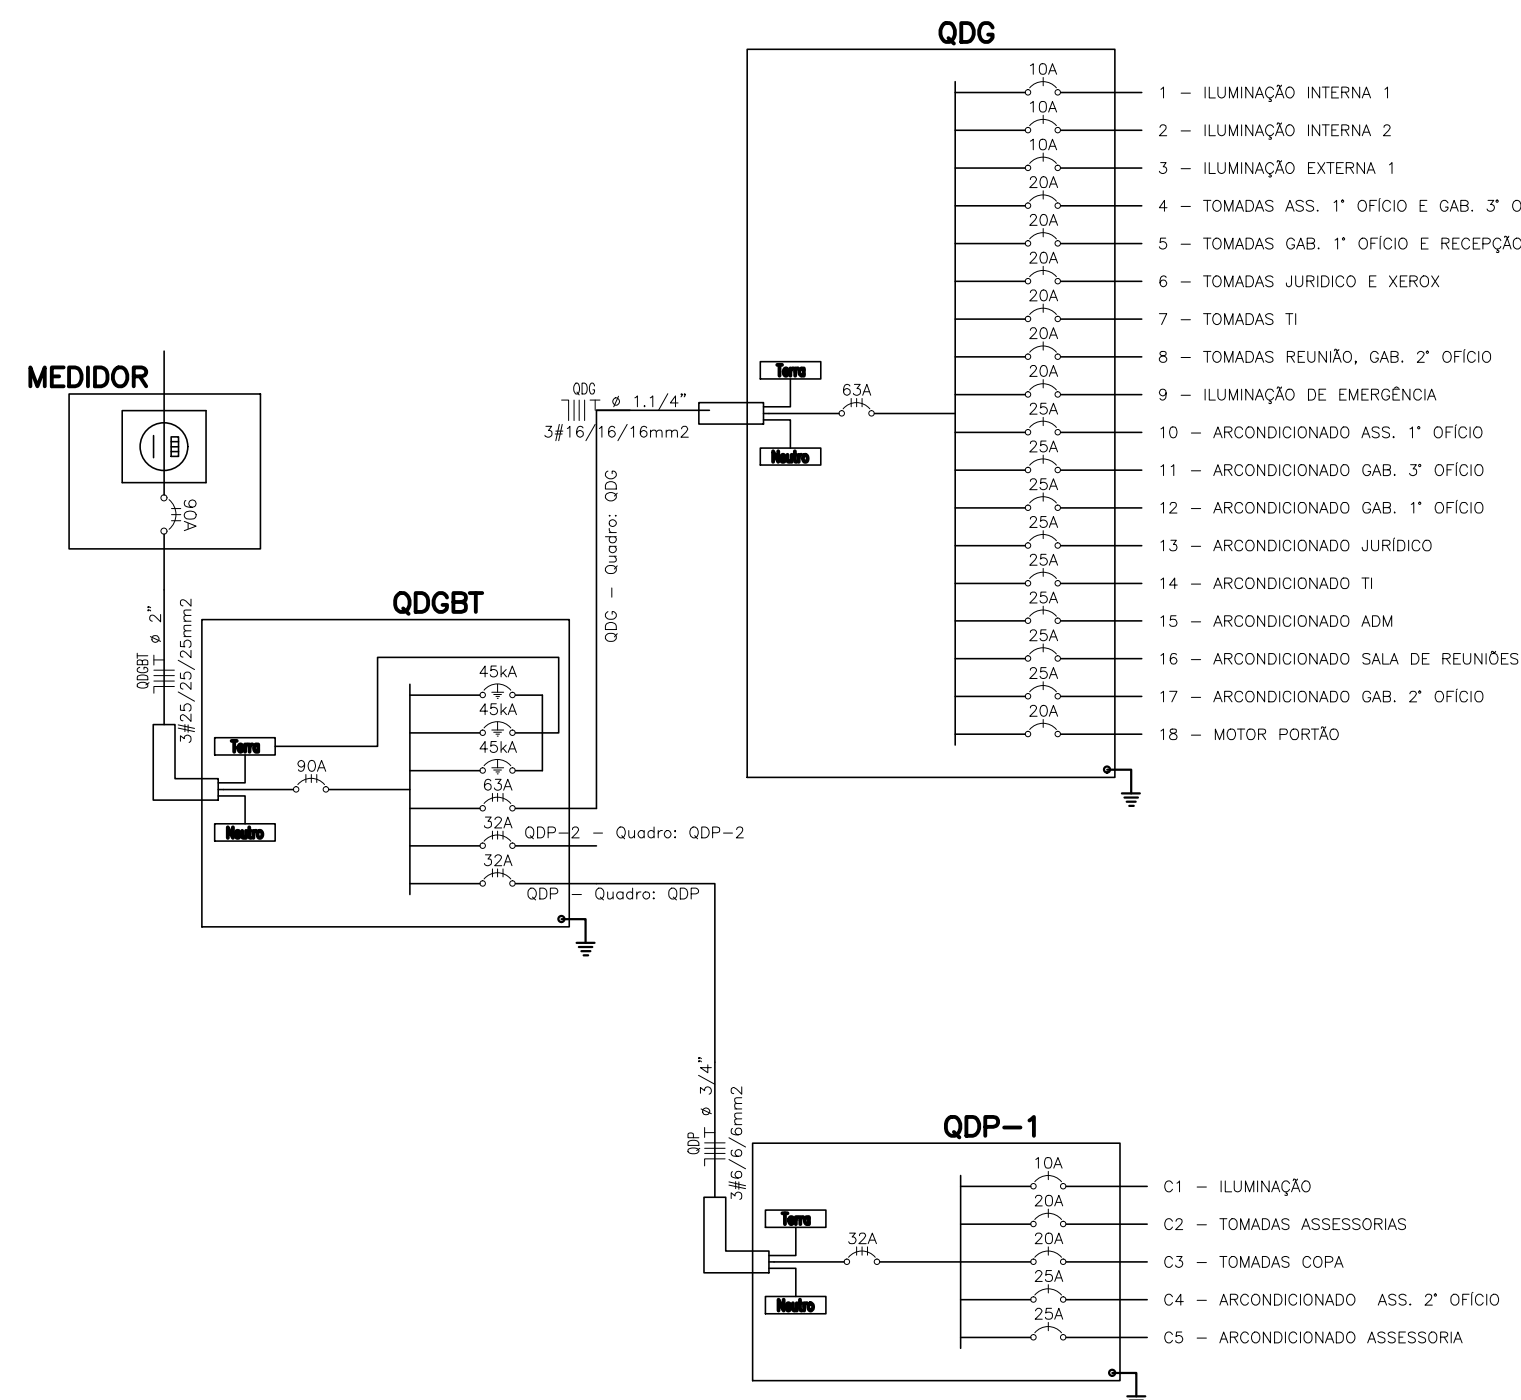

Quadro de Cargas													
Ord.	Descrição	Quantidade	Unidade	Vol. (V)	Corr. (A)	Vol. (V)	Corr. (A)	Vol. (V)	Corr. (A)	Vol. (V)	Corr. (A)	Vol. (V)	Corr. (A)
1	ILUMINAÇÃO INTERNA 1	2	12	2	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
2	ILUMINAÇÃO INTERNA 2	4	1	10	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
3	ILUMINAÇÃO EXTERNA 1	4	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	TOMADA ASS. 1º OFÍCIO E GAR. 3º OFÍCIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	TOMADA GAR. 1º OFÍCIO E RECEPÇÃO	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	TOMADA JURÍDICO E XEROX	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	TOMADA TI	6	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	TOMADA REUNÃO, GAR. 2º OFÍCIO	7	14	3	18	4	8	8	16	4	8	8	16
9	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	ARCONDICIONADO ASS. 1º OFÍCIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	ARCONDICIONADO GAR. 2º OFÍCIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	ARCONDICIONADO JURÍDICO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	ARCONDICIONADO TI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	ARCONDICIONADO ADM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	ARCONDICIONADO SALA DE REUNÃO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	ARCONDICIONADO GAR. 2º OFÍCIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	ARCONDICIONADO GAR. 2º OFÍCIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	MOTOR PORTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Potência Demandada: 70K (30198.0 W) (3486.3 VA)													
Corrente na Fase: 447.53A - 447.53A - 447.53A													

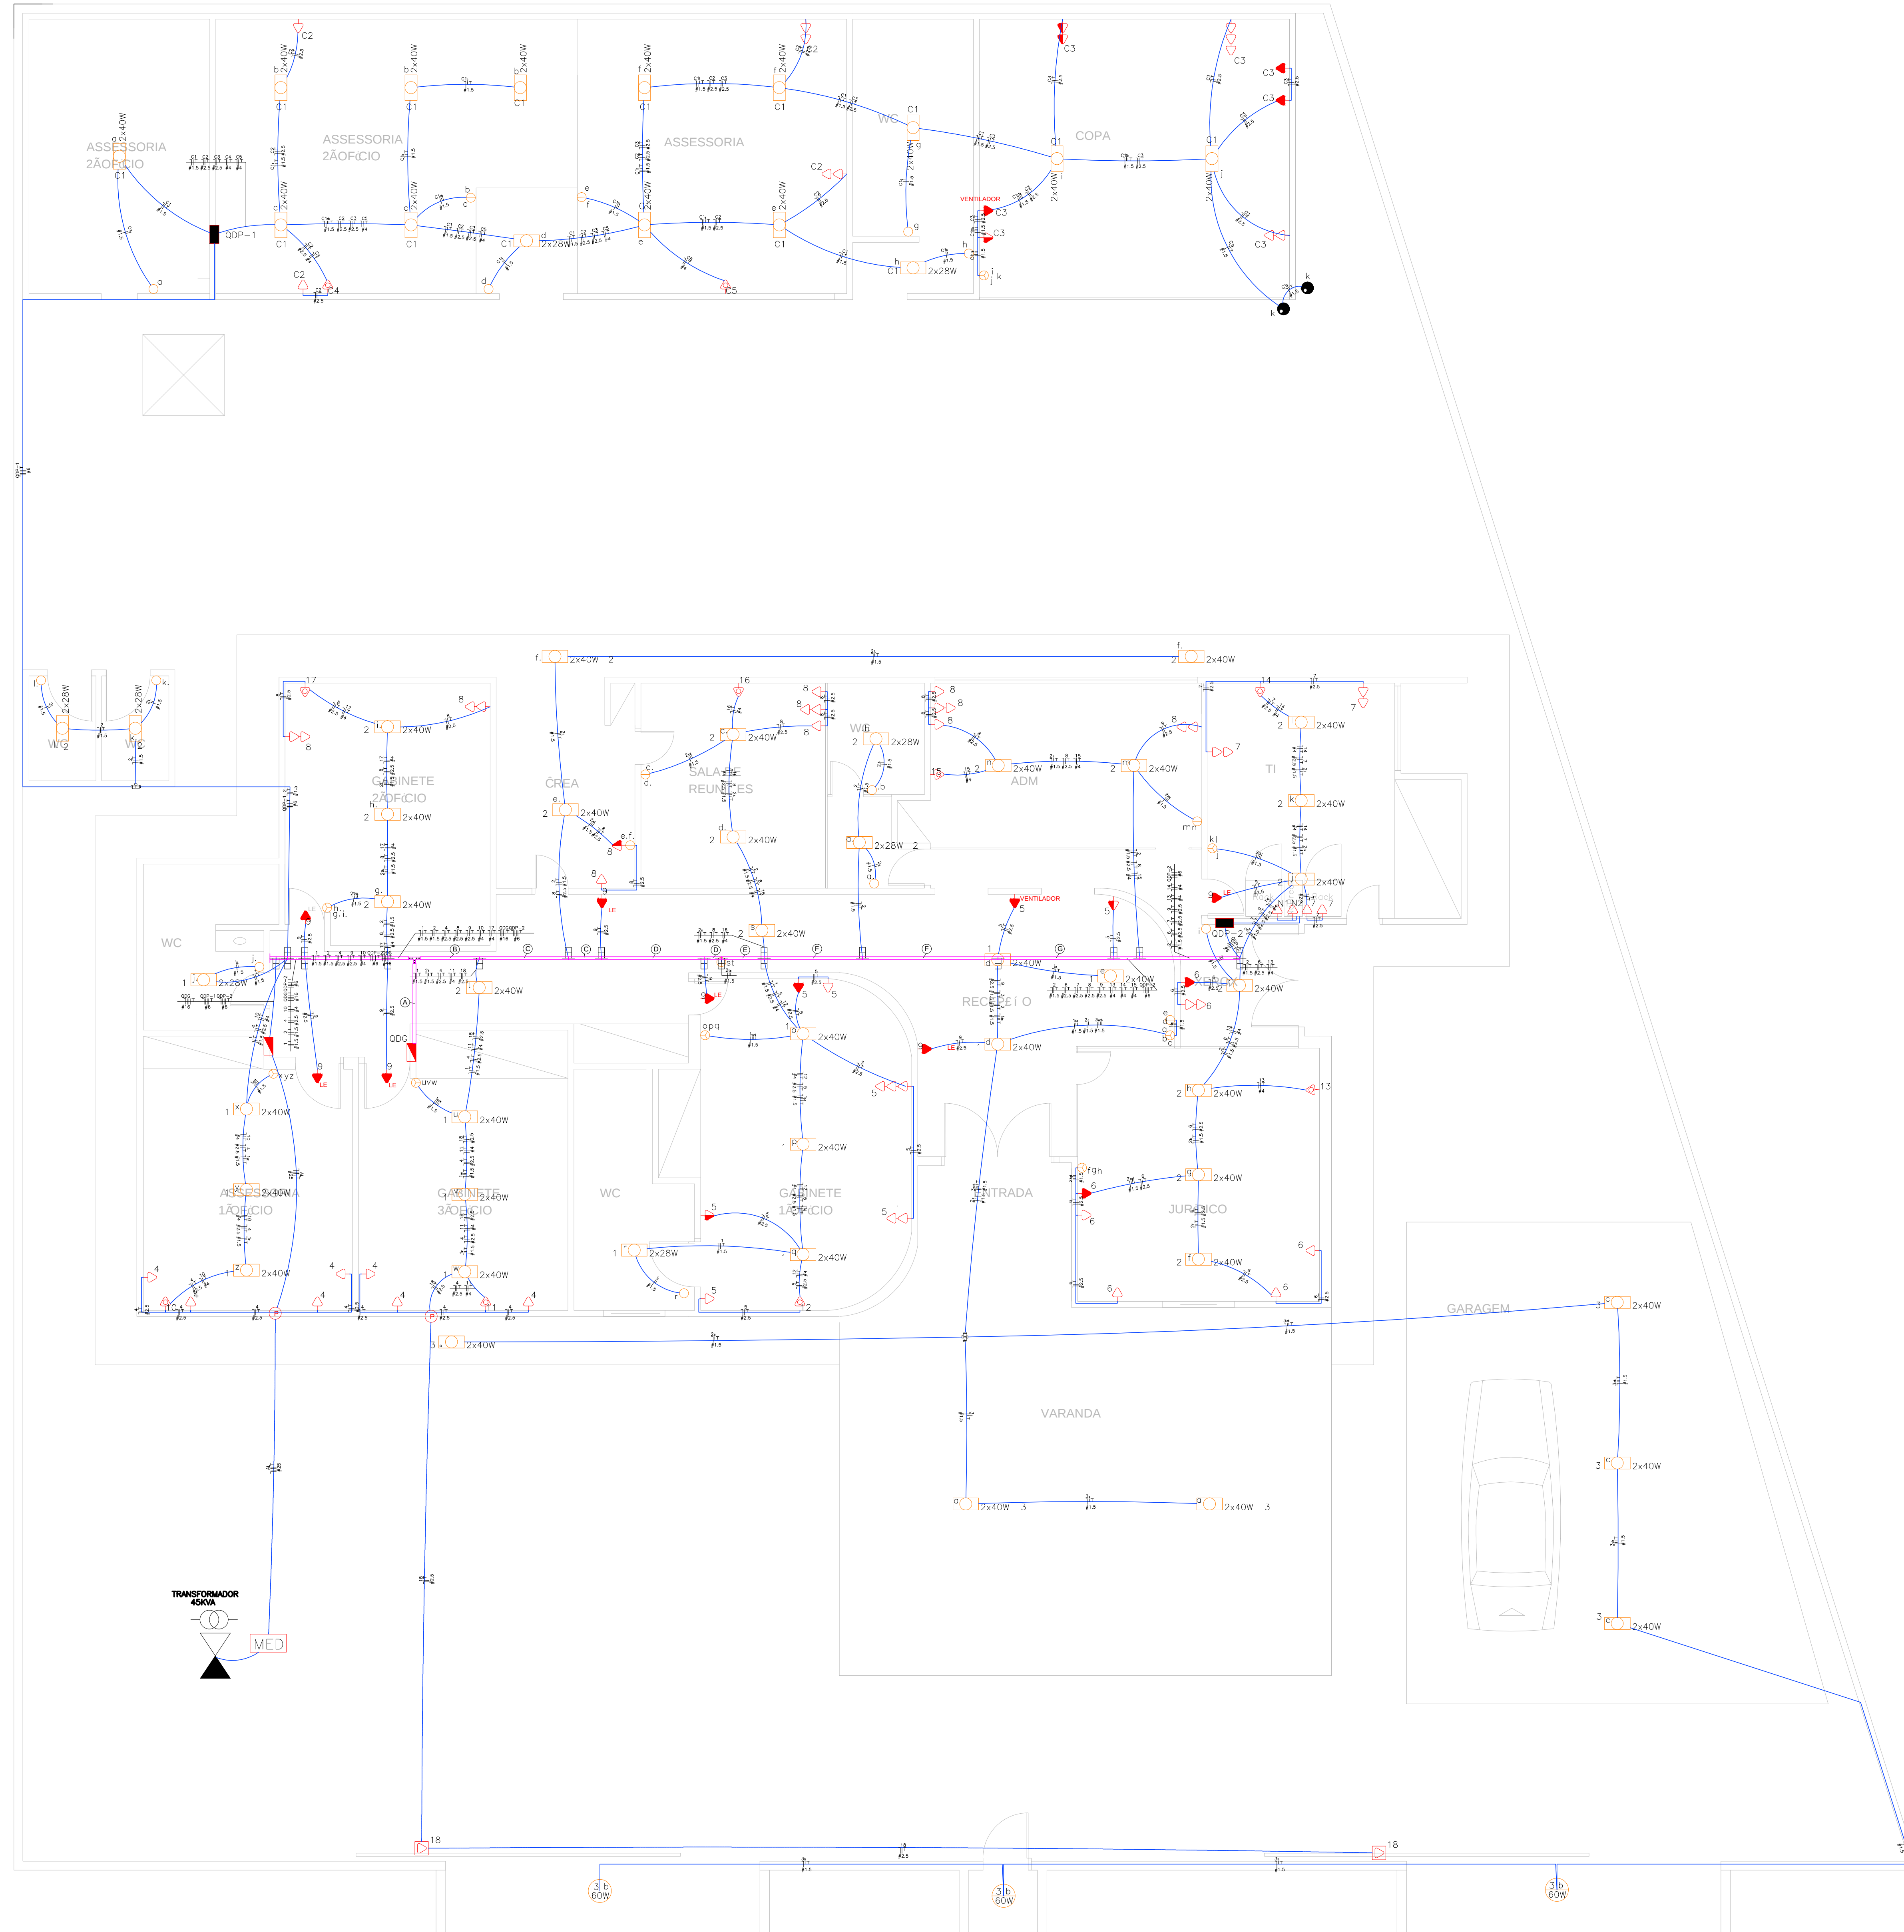

- LEGENDA:
- Fluorescente 2x40W
 - Interruptor de duas seções
 - Interruptor de três seções
 - Interruptor de uma seção
 - Luminária
 - Refletor
 - Botão para emergência 3/4"
 - Tomada Média
 - Tomada Alta Para luminária de Emergência
 - Tomada Alta
 - Tomada dupla
 - Tomada dupla média
 - Tomada no piso
 - Tomada para Ar Condicionado Split 18000 Btu's
 - Tomada Tripla
 - Quadro Geral de luz e força
 - Quadro Parcial de luz e força
 - Cabo de passagem na parede
 - Cabo T 1" - 5 entradas
 - Cabo T 3/4" - 5 entradas
 - TB 50x50mm
 - Eletroduto no Teto
 - Eletroduto 50x50mm perfurado tipo U
 - Medidor, Fuso, Retorno, Terra

BO	EMISSÃO INICIAL	25/01/2014	JULIO CESAR	JULIO CESAR
REVISÃO	DESCRITIVO	DATA	DESENHO	RESPONSÁVEL
CARLOS EDUARDO MARANHÃO				
CONSTRUTORA / CONDOMÍNIO				
AUTORES DO PROJETO				
TÍTULO/OPERA				
LOCALIZAÇÃO				
RESPONSÁVEL				
DESENHO				
PLANTA BAIXA TIPO - PROJETO ELÉTRICO				
CÓDIGO	COD. EMPREEND.	ESPECIALIDADE	FASE	Nº DESENHO